

M 1:250




PÁSMO 12,0 M - ABSENCE MOŽNÉHO ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ

NOVA VRTANÁ STUDNA - HL. 46,0 M

KABELOVA PRIPOJKA CYKY 5C x 2,5 MM², DL. 33,0 M

PŘÍRODNÍ VODOVOD, KM 0.000 00 - 0.033 30, DL. 33.3 M
VODOV. TLAK. PE DN 1", KM 0.000 00 - 0.033 30, DL. 33.3 M

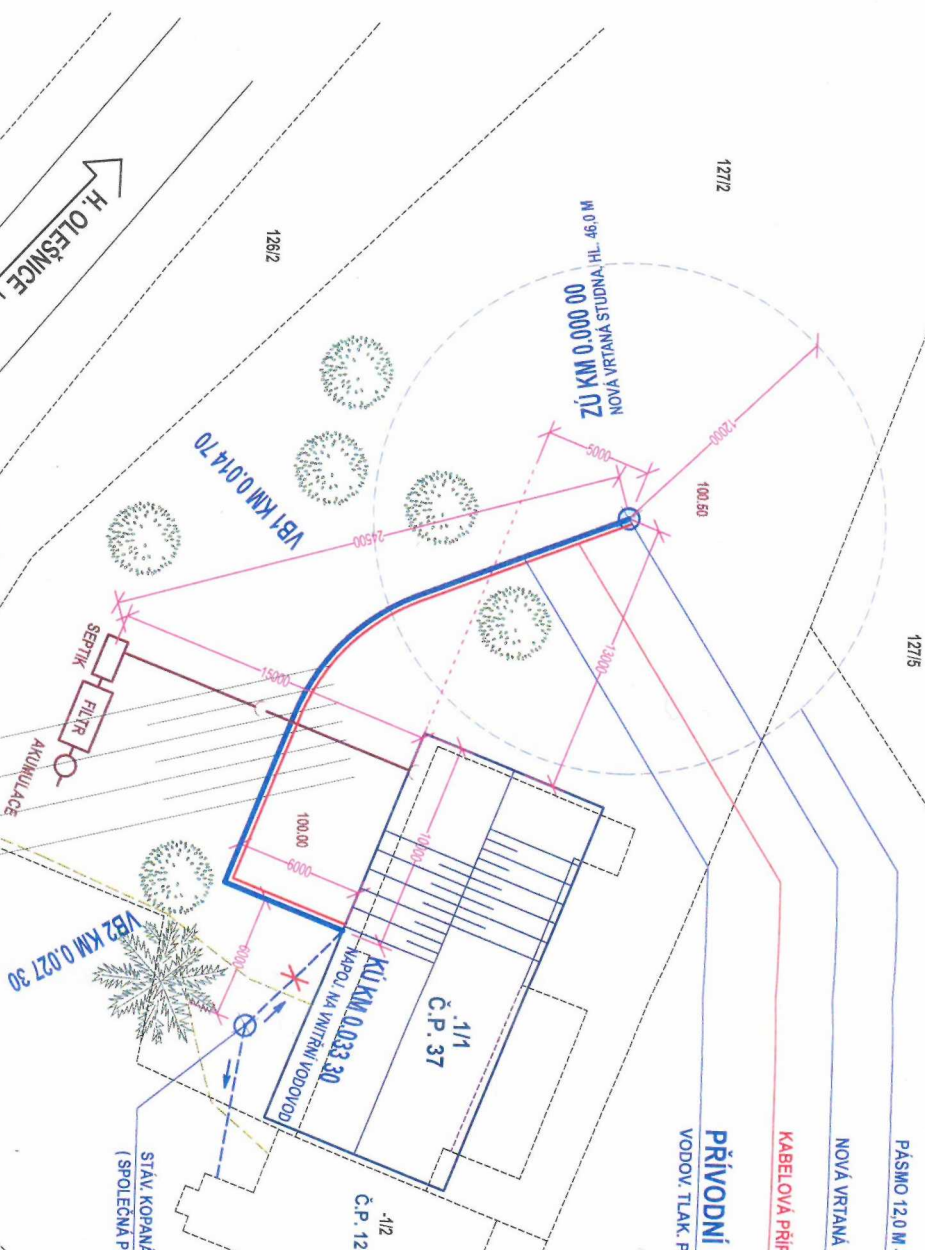

OBJEKT BUDE ODPOJEN OD STÁV. VODOVODNÍHO SYSTÉMU ZE STÁV. KOPANÉ STUDNY.
VODOVOD PRO OBJEKT Č.P. 12 BUDE ZACHOVÁN.

HRANICE POZEMLŮ
SLUČENÉ HRANICE POZEMLŮ
NÁVRH PŘÍVODNÍ VODOVODU - PE 1
PŘÍPOJKA ELEKTRO Z OSL. DO STUJINY
STAV VODOVOD PRO Č. P. 12 - BUDE ZACHOVÁN
STAV VODOVOD PRO Č. P. 37 - BUDE OPOJEN
STAV KANALIZACE
STAV VODENÍ SPOUL. ČETNÍ

INVESTOR:			
HANA HAVRANOVÁ, ZÁHRADBA 600327,KAMÁRK, 142 00 Praha 4			
MÍSTO:			
HORNÍ OLŠANICE			
ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ	VERZACE	PROJEKTANT
	DURDISP	PEŘINA PULVICHOVÁ	ING.ALES KREISL
AKCE	DATA		
	10/2017		
VRTANÁ STUDNA A PŘÍVODNÍ VODOVOD PRO OBJEKT Č.P. 37 NA ST.P.Č. 1/1 V KAT. ÚZ. ZADNÍ ZDÍRNIC			
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY	MĚŘITVO	
		1:250	

ODPRAVDLIVOSTI 01.01.2017, 11.30.33